Barcelona, 9 de setembre de 2026

Ajuntament de Creixell
Plaça de l'Ajuntament, 1 · 43839 Creixell

Assumpte: Resposta a l'informe de l'Ajuntament de Creixell en el marc del procediment d'autorització de la planta solar fotovoltaica PSFV CREIXELL II (expedient FUE-2024-04133000), d'acord amb l'article 15.4 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre.

En relació amb l'informe emès per l'Ajuntament de Creixell en el procediment d'autorització administrativa prèvia i de construcció de la planta solar fotovoltaica **PSFV CREIXELL II**, promoguda per **INSPIRA ENERGIA, S.L**. (NIF B66960832), es dona resposta a les consideracions assenyalades en els termes següents:

1. Protecció del paisatge del garrofer


> *"[...] la parcel·la afectada per la PSFV Creixell II inclou una superfície de 8,8 ha de garrofers. Del total de 296 arbres existents a l'àmbit, el Projecte preveu l'eliminació de 193 exemplars [...]. Es considera incompatible aquesta afectació amb els objectius de conservació i potenciació del paisatge del garrofer que estableix el Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona. Cal definir amb exactitud les afectacions previstes i, en cas de resultar necessària l'eliminació d'exemplars, buscar un nou àmbit d'implantació."*

Primerament, cal remarcar que el Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona té un caràcter descriptiu i orientador, i les seves determinacions no generen, per si soles, obligacions directament exigibles a un projecte concret.


Cal destacar que la afectació d'aquests terrenys no respon a una elecció arbitrària, sinó al resultat d'un anàlisi d'alternatives d'emplaçament que ha considerat un conjunt de condicionants tècnics, ambientals i territorials on es conclou que els terrenys afectats esdevenen la millor de les alternatives. Així doncs, la disposició actual és la que optimitza el balanç entre aprofitament del recurs i minimització del conjunt d'impactes sobre el territori (fauna, flora, hidrologia o patrimoni, entre d'altres) i no únicament el paisatge.

En aquest sentit, cal afegir que els propis criteris interpretatius de la Generalitat de Catalunya recolzen la ubicació escollida. El document "*Criteris per a la implantació de plantes solars fotovoltaiques en el sòl no urbanitzable a Catalunya*" (Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, desembre de 2022) identifica com a **zona prioritària** l'"*Entorn d'infraestructures*" (apartat 5.2.a.II), atès que es tracta d'espais ja antropitzats i que, en el cas de vies ràpides com l'AP-7, tenen un temps d'observació mínim per part dels usuaris, la qual cosa redueix l'impacte paisatgístic. Els recintes de la PSFV "Creixell II", inclosos els que contenen peus de garrofers, se situen precisament en aquest entorn immediat de l'AP-7.

La proposta de zonificació del PLATER actualment en tramitació reforça, amb caràcter indicatiu, la idoneïtat de l'emplaçament dels projectes. D'acord amb el visor del PLATER, la totalitat dels recintes del Projecte se situen dins de zones prioritàries per a la implantació d'energia solar fotovoltaica en sòls no artificialitzats (zones grafiades en blau fosc).

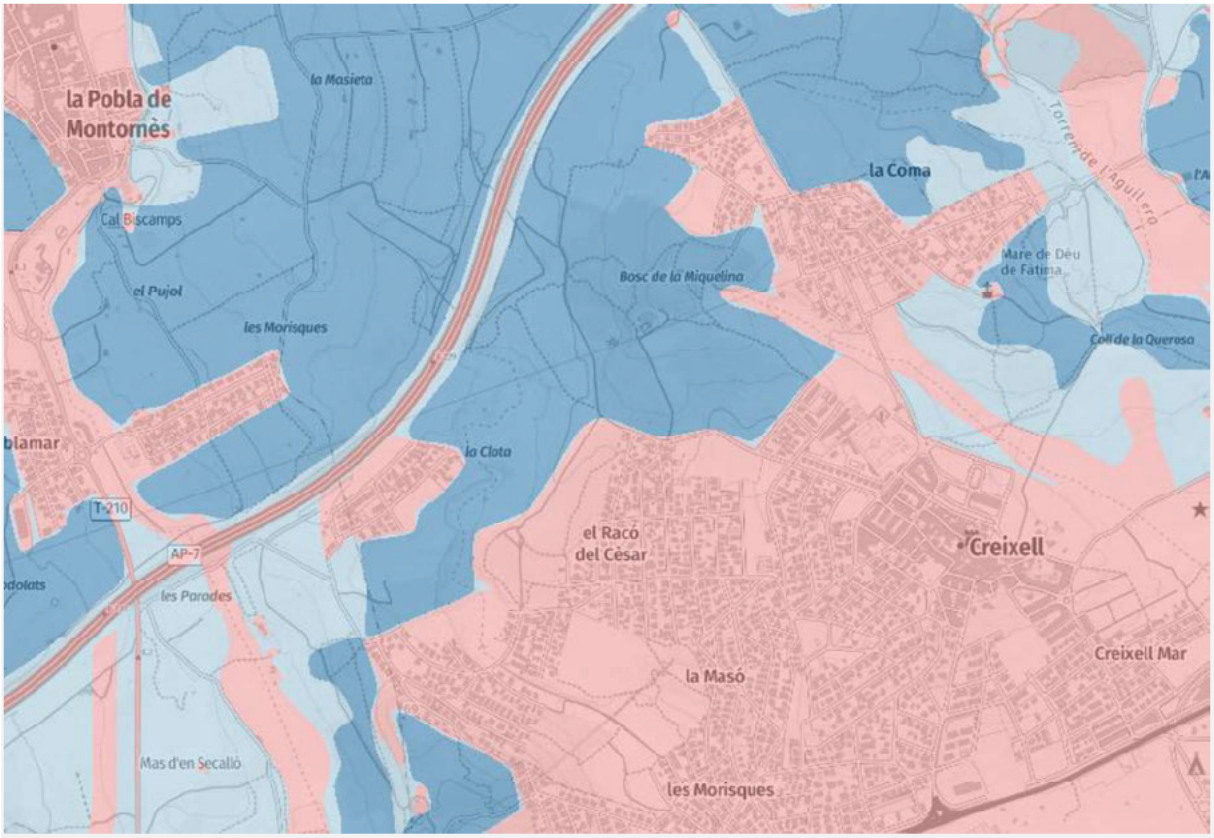

A més, d'acord amb els plànols d'ordenació solar fotovoltaica de les zones de prioritat superior (full 8-17, escala 1:50.000) —una zonificació addicional i diferenciada de les zones prioritàries del visor, aplicable específicament a l'entorn de grans infraestructures—, part dels recintes del Projecte, precisament els situats més a prop de l'AP-7, queden també grafiats dins d'aquestes franges de sòls no artificialitzats de prioritat superior.

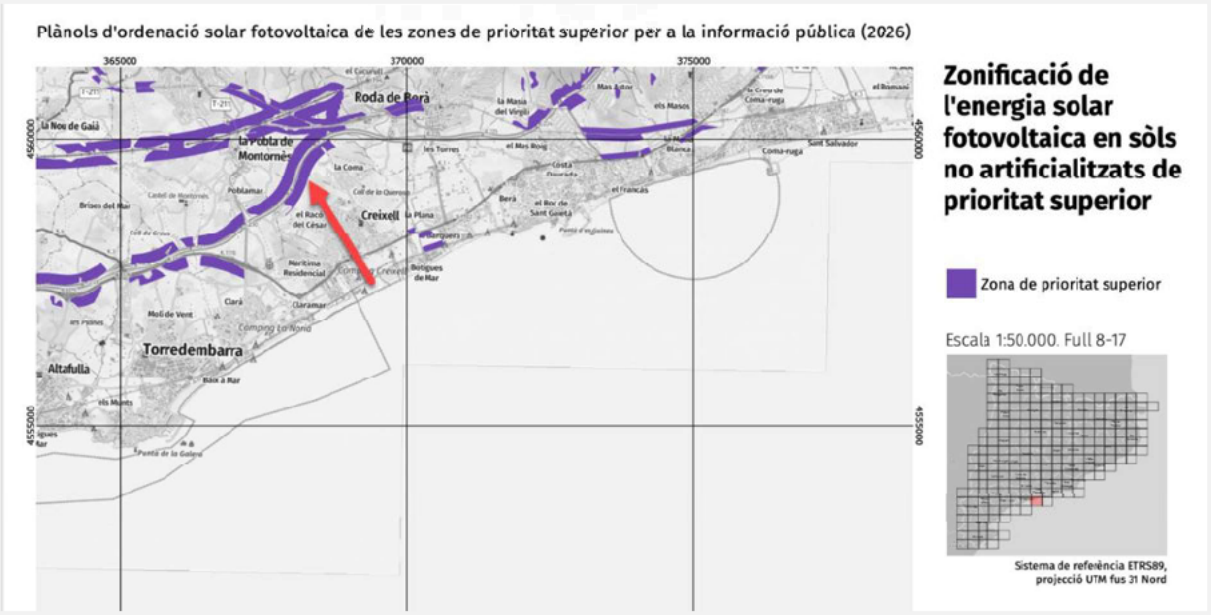

Per tant, tant els criteris urbanístics vigents com la planificació sectorial energètica en tràmit coincideixen en assenyalar aquest emplaçament com a idoni, la qual cosa reforça la idoneïtat de mantenir el disseny actual dels recintes.

Pel que fa a la sol·licitud de l'Ajuntament de buscar un nou àmbit d'implantació per a la PSFV en cas de resultar necessària l'eliminació d'exemplars de garrofer, es reitera el que ja s'ha exposat al punt anterior: la configuració actual dels recintes és el resultat d'un procés de redisseny successiu al llarg de la tramitació per donar compliment a diverses restriccions sectorials i territorials, i el promotor no disposa de superfícies addicionals lliures d'altres condicionants on reubicar aquests àmbits sense comprometre la viabilitat tècnica i econòmica del Projecte a aquestes alçades de la tramitació. Així doncs, la reubicació suggerida no és tècnicament viable ni en termes d'impacte ni d'eficiència i, per tant, no hi ha una opció real de reubicar aquests àmbits en altres zones de les parcel·les afectades.

Pel que fa a l'afectació dels garrofers existents, cal precisar, en primer lloc, que el propi informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, de 15 de juliol de 2026, es refereix al Projecte indicant que *"es preveu mantenir al màxim la plantació de garrofers existent per tal d'evitar la seva pèrdua"*. Aquesta formulació corrobora que l'estàndard exigible no és l'afectació nul·la dels exemplars, sinó llur manteniment i la minimització de l'afectació en la major mesura possible, criteri que el Projecte ja satisfà, tal com es descriu tot seguit. Dit això, mantenir-los en peu enmig dels recintes, envoltats de panells fotovoltaics, no resulta tècnicament viable des del punt de vista de la rendibilitat energètica del Projecte. Els mòduls fotovoltaics requereixen mantenir unes distàncies mínimes respecte a qualsevol element capaç de projectar-hi ombra, ja que l'ombrejat sobre els panells redueix significativament el seu rendiment de producció. En conseqüència, envoltar els garrofers existents amb panells implicaria haver de deixar franges de servitud d'ombra al seu voltant, amb la conseqüent pèrdua de superfície útil i de potència instal·lada.

En tot cas, cal destacar que l'afectació conjunta del a PSFV "Creixell I" i la PSFV "Creixell II" al conreu del garrofer ha estat degudament avaluada, concloent que no compromet la conservació ni la funcionalitat d'aquest paisatge a escala territorial.

Tot i això, com a mesura de compensació i de millora de la integració paisatgística i de la connectivitat ecològica, es plantaran nous peus de garrofers (en un nombre que compensi part dels exemplars afectats) a l'espai comprès entre el tancament perimetral i els límits de la parcel·la cadastral, allà on sigui tècnicament possible i respectant en tot cas les distàncies exigides per la normativa de prevenció d'incendis forestals. Aquesta plantació es reforçarà específicament a la vora nord-est de l'àmbit, amb la incorporació addicional de vegetació arbustiva autòctona, per tal de donar resposta directa a l'observació de l'informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme, segons la qual *"s'observa que el projecte no preveu un espai de transició entre l'entorn i la PSFV en tota la seva delimitació, concretament a la vora nord-est"*, indicant que *"aquesta franja haurà de rebre un tractament naturalitzat basat en vegetació autòctona, d'acord amb les característiques del paisatge immediat"*. Aquesta mesura es detallarà, amb la seva ubicació concreta i les espècies previstes, als plànols i a la resta de documentació de la propera versió consolidada.

En conclusió, la disposició actual respon a un procés de disseny que ja ha valorat alternatives i condicionants tècnics de les parcel·les disponibles, de manera que la reubicació genèrica proposada a l'al·legació no és tècnicament equivalent ni queda acreditat que suposi una millora ambiental. L'afectació als exemplars de garrofer estrictament necessària per a la implantació es minimitza i es compensa mitjançant les mesures descrites, les quals responen directament a l'objectiu de conservació del paisatge del garrofer sense necessitat de redissenyar el Projecte. Aquesta solució és coherent amb el caràcter descriptiu i orientador del Catàleg de Paisatge i resulta proporcionada a la magnitud de l'afectació.

Finalment, cal recordar que, en finalitzar la vida útil de la instal·lació, els terrenys ocupats pels recintes del Projecte seran restituïts al seu estat original, en compliment de l'article 19 del Decret llei 16/2019, de manera que l'afectació descrita sobre el paisatge del garrofer té, en tot cas, caràcter temporal i reversible.

En atenció a tot l'exposat, el Projecte manté el disseny ja definit a la documentació tramitada, incorporant les mesures de minimització i compensació indicades.

2. Pla de desmantellament i restitució dels terrenys

> *«Cal completar el Pla de desmantellament per incloure les mesures ambientals, tècniques i econòmiques per restituir els terrenys de la PSFV "Creixell II" al seu estat original, tal i com estableix l'article 19 del Decret llei 16/2019.»*

Es completarà el Pla de desmantellament del PAE i del Projecte tècnic per incorporar-hi, de manera expressa, la restitució dels terrenys al seu estat original, en els termes exigits per l'article 19 del Decret llei 16/2019.

Cal recordar que, d'acord amb l'article 19.1 del Decret llei 16/2019, és la pròpia resolució d'aprovació del projecte d'actuació específica (i no el Pla de desmantellament aportat pel promotor) la que fixa, en darrer terme, l'import definitiu i el termini de constitució de la garantia de desmantellament, quedant demorada l'eficàcia del PAE fins que aquesta es constitueixi. Així ho recullen, a tall d'exemple, resolucions d'aprovació d'altres PAE de plantes solars fotovoltaiques, en les quals les resolucions fixen expressament l'import mínim de la garantia i el termini per a la seva constitució davant l'administració urbanística, tot indicant que la manca de constitució en el termini fixat comporta que l'aprovació del PAE resti sense efecte. En conseqüència, l'import actualment indicat al Projecte tècnic (93.315 €) té caràcter provisional, sens perjudici que sigui la resolució d'aprovació definitiva del PAE de la PSFV "Creixell II" la que en determini l'import i el termini definitius, un cop valorat el cost real de les tasques de restitució.

Agraïm la col·laboració d'aquest organisme i restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment o ampliació de la informació que es consideri necessària.

[redacted]